



แผนพัฒนาปรับปรุงการก่อสร้างระบายน้ำประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่ 11 ต.ปีนัง อ.คุณฑ์ อ.ปัตตานี จ.ปัตตานี พื้นที่ 11

(ระบบประปาท่อじゃนาน้ำรั่ว hdpe 80 pn 6 ขนาด 90 มม. ระยะทาง 1,860)


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต.คุณฑ์ อ.ปัตตานี

ระบบประปาท่อじゃนาน้ำรั่ว hdpe 80 pn 6 ขนาด 90 มม. ระยะทาง 1,860

อนุกรรมการบริหารด้านอาชญากรรม

อ.บันดาล
จังหวัดพัทลุง

ผู้ลงนาม	นายราษฎร์พิพัฒน์หาดใหญ่ (ลาย)
ตำแหน่ง	ผู้ว่าฯ 44 ต.บ้านนา
ผู้ลงนาม	นายสมบูรณ์ (นายรักษา เลื่อมลักษณ์) ผู้อำนวยการ

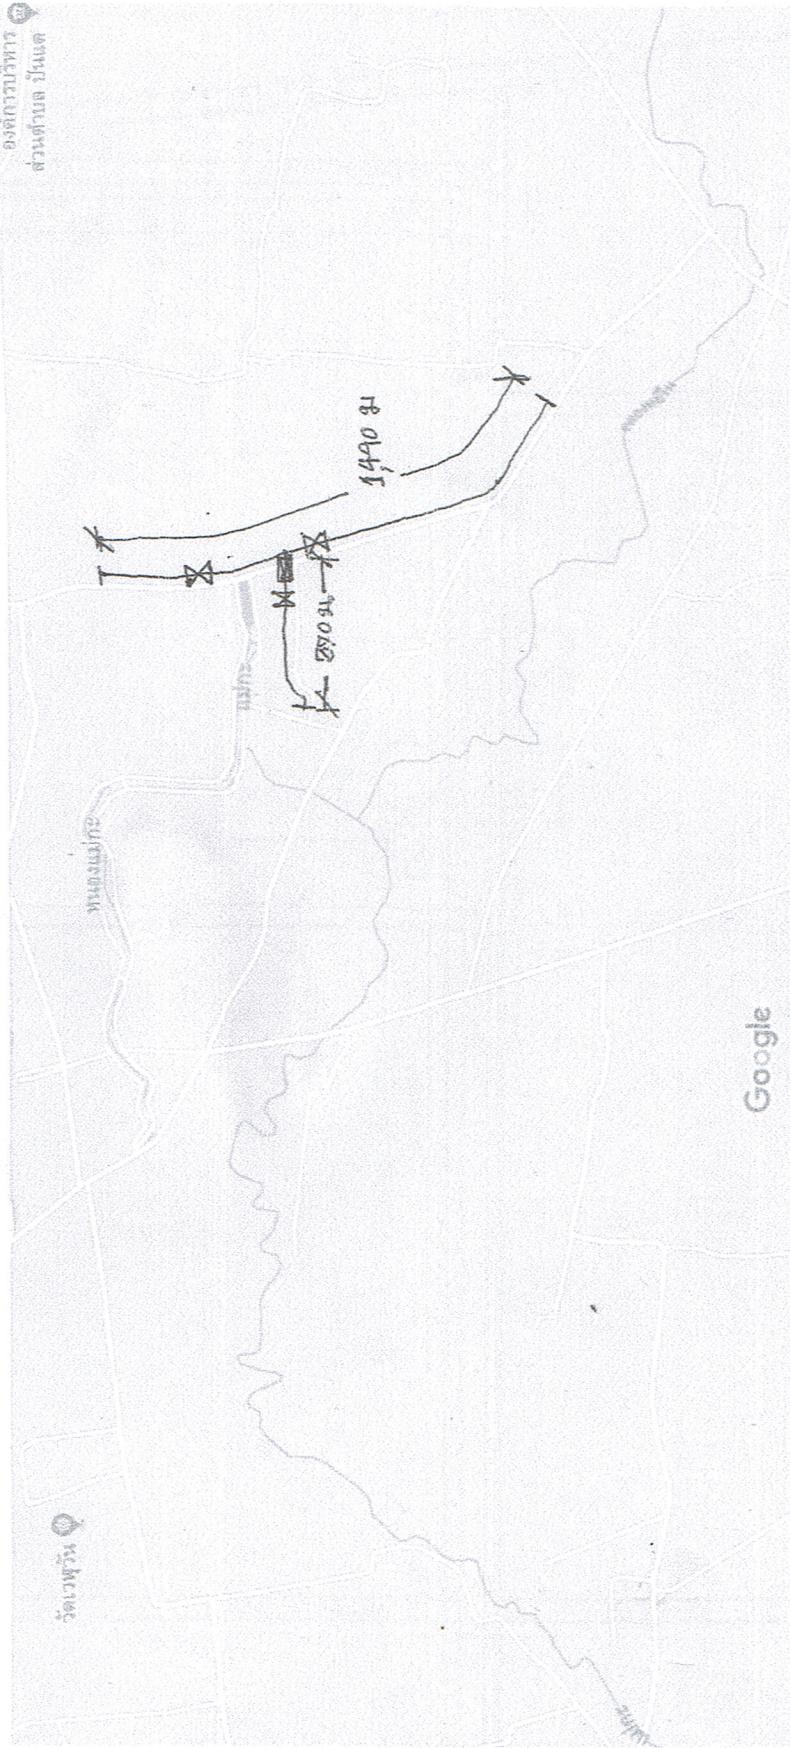

ที่มา: Google Map ©2018 Google 500 m.

Google

ริบ HDPE 80 PN 6 ϕ 90 มม. 伸展系数 4.560
ความถ่วงจำเพาะของน้ำ 9.8
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"